


多摩整骨院グループでは常に 空気と換気の監視を行っています



CO2 濃度計

流行中のデルタ株は、ウィルスが空気中に留まるエアロゾル感染が懸念されています。弊院では換気基準として二酸化炭素濃度計を導入し、常に安全な環境を維持します。

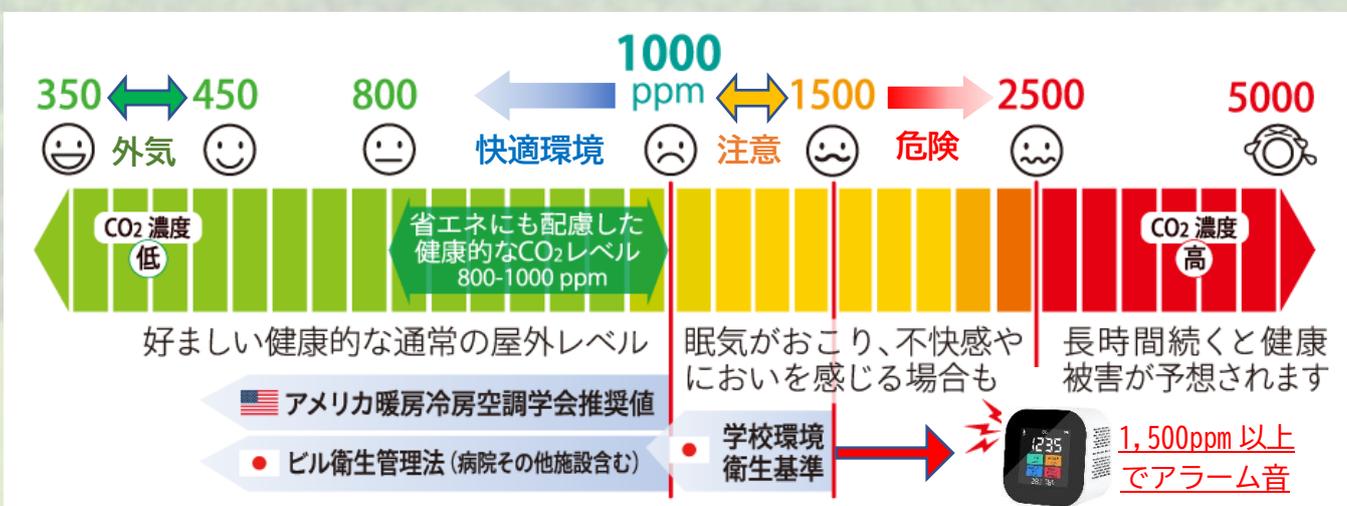

弊院では常時 1,000~1,300ppm 以下の環境を厳守し、換気を徹底していきます